


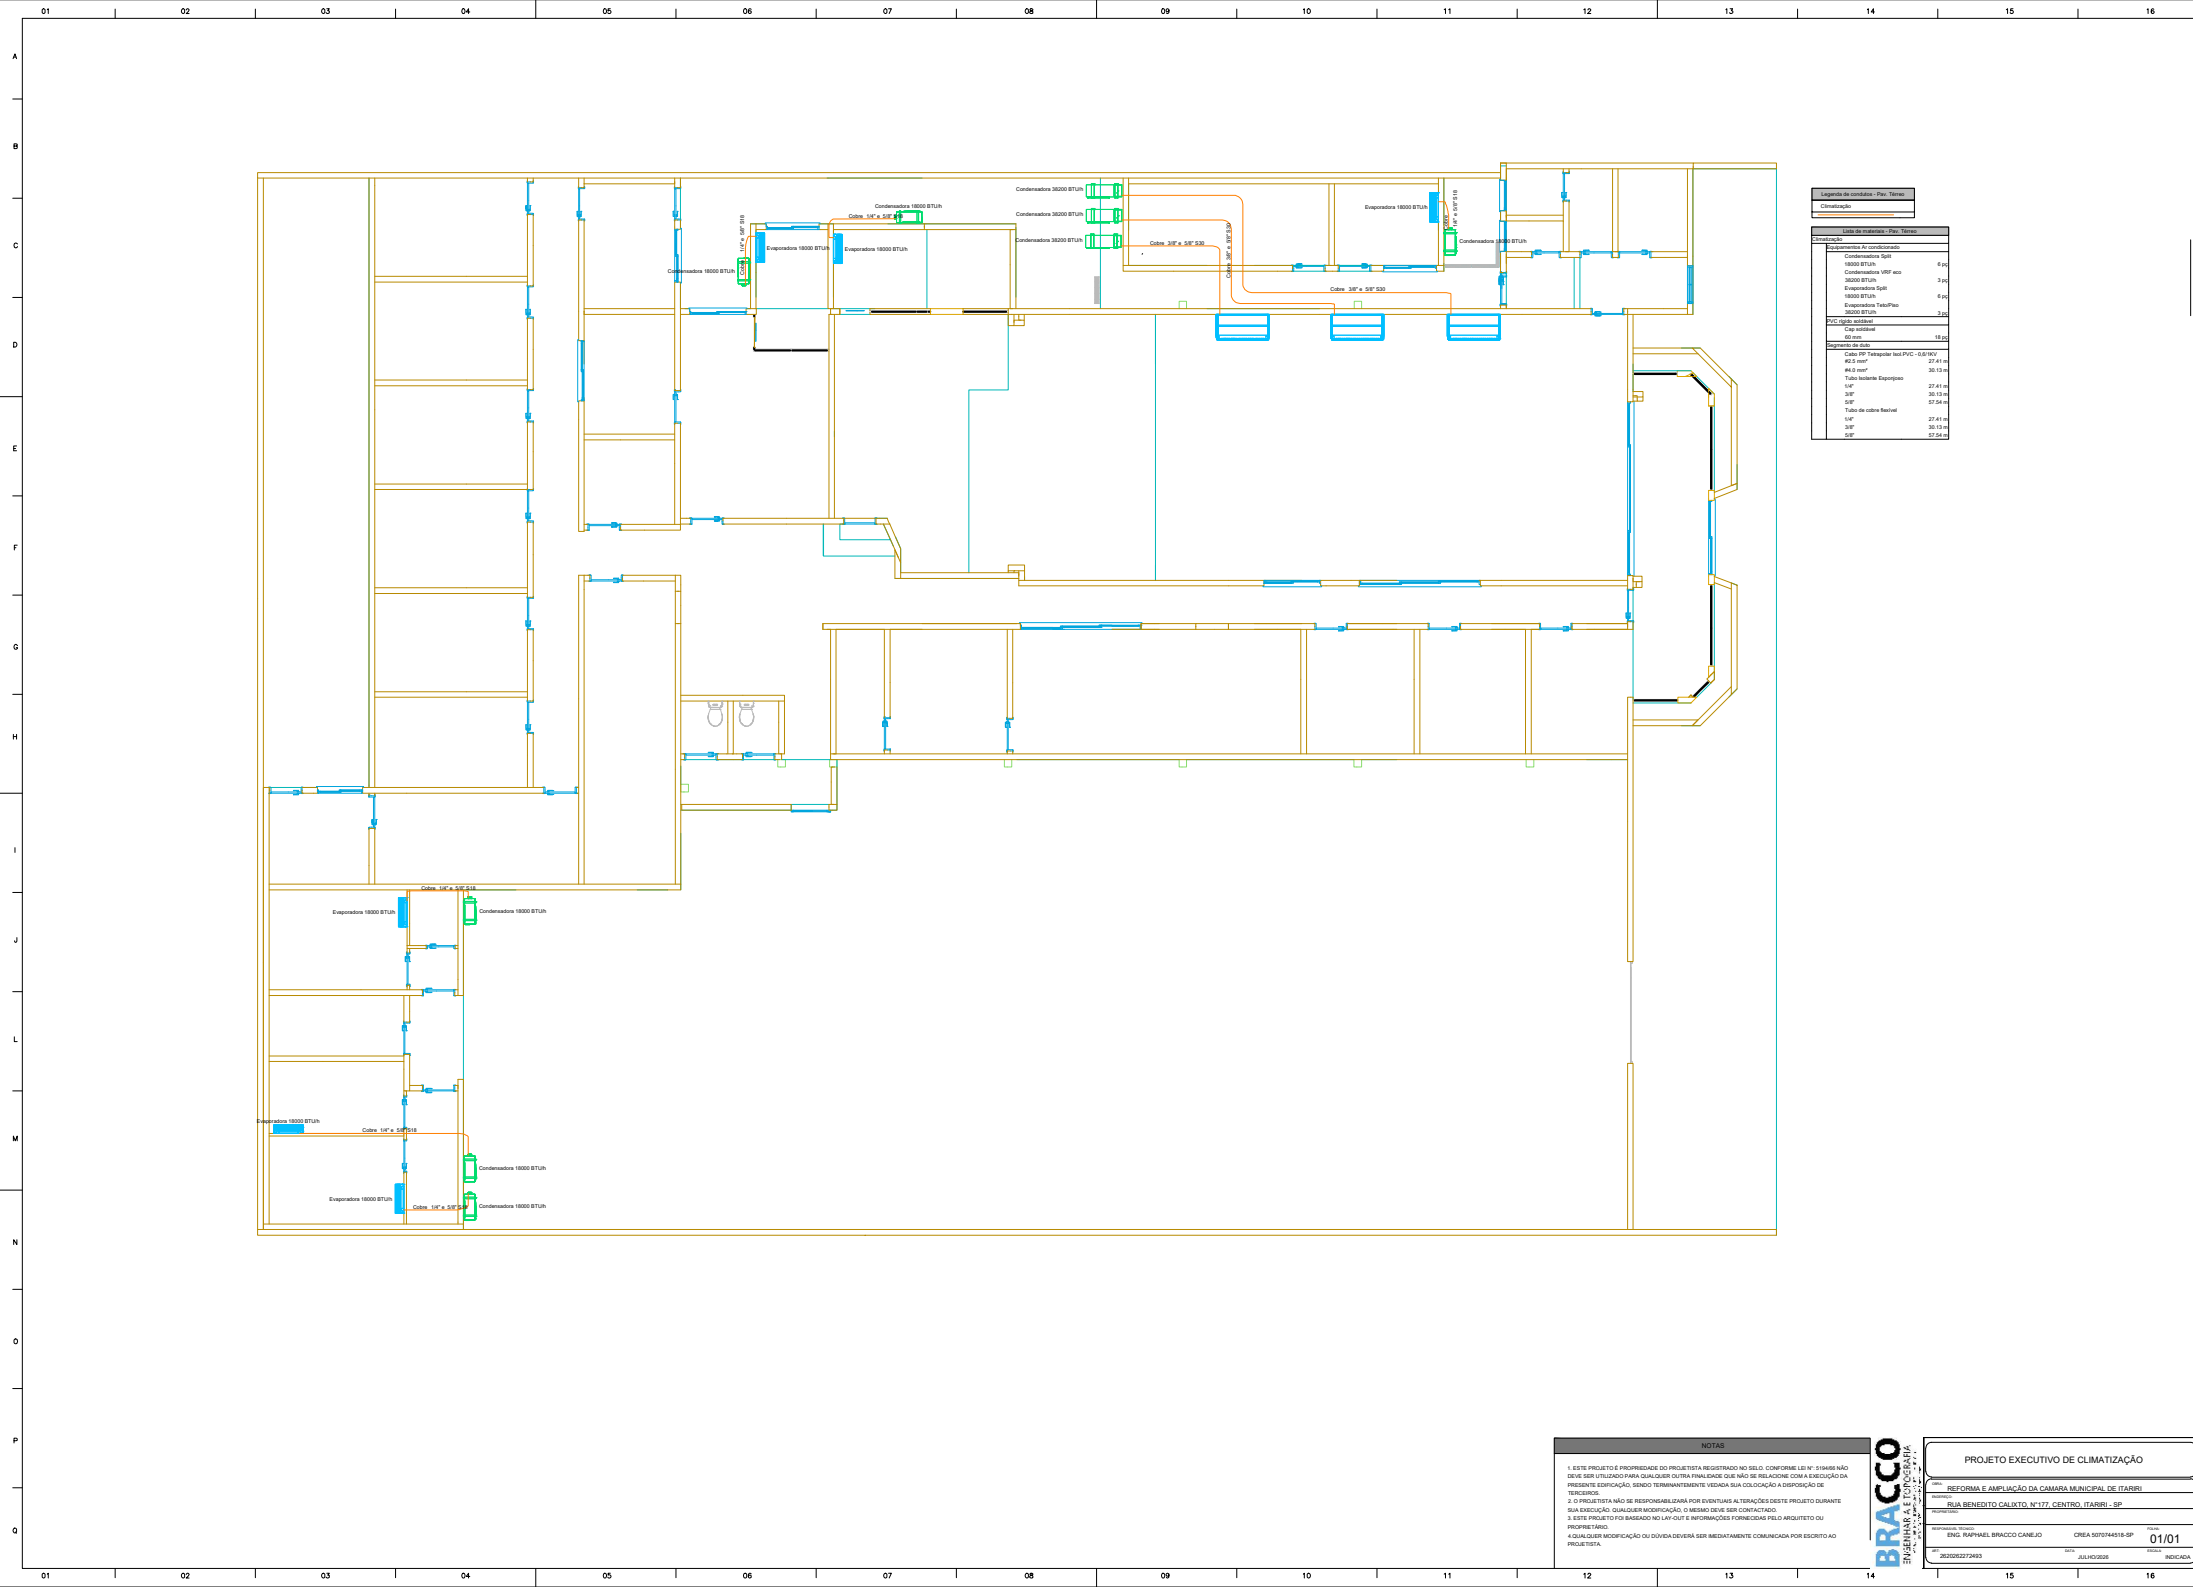

Legenda da instalação - Piso Térreo

Condensação

Evaporação

Lista de materiais - Piso Térreo

Quantidade

Condensadora A condensadora

Condensadora Split

Condensadora VRF

Evaporadora Split

Evaporadora Tefalite

PVC (tubo rígido)

Cabo isolado

Quantidade de aço

Cabo SP Transpolar Isol PVC - 1,0/180

PVC 100

40,0 mm

Tubo Isolante Espessura

1/4"

3/8"

Tubo de cobre flexível

1/4"

3/8"

5/8"

NOTAS

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO, CONFORME LEI N.º 11.948 NÃO

DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA

PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO À DISPOSIÇÃO DE

TERCEIROS.

2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZA POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTES PROJETOS DURANTE

SUA EXECUÇÃO, QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NA LAI, OUT. E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU

PROPRIETÁRIO.

4. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO

PROJETISTA.



PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITARBI

RUA BENEDITO CALIXTO, Nº 177, CENTRO, ITARBI - SP

PROJETO DE: ENR. RAFAEL BRACCO CANELO

ORÇ. 307094618-SP

01/01

BRACCO CANELO

INDICADO